





**Централизованная  
СКУД  
на объектах  
выращивания птицы и  
свиней**

# Структурная схема централизованной СКУД

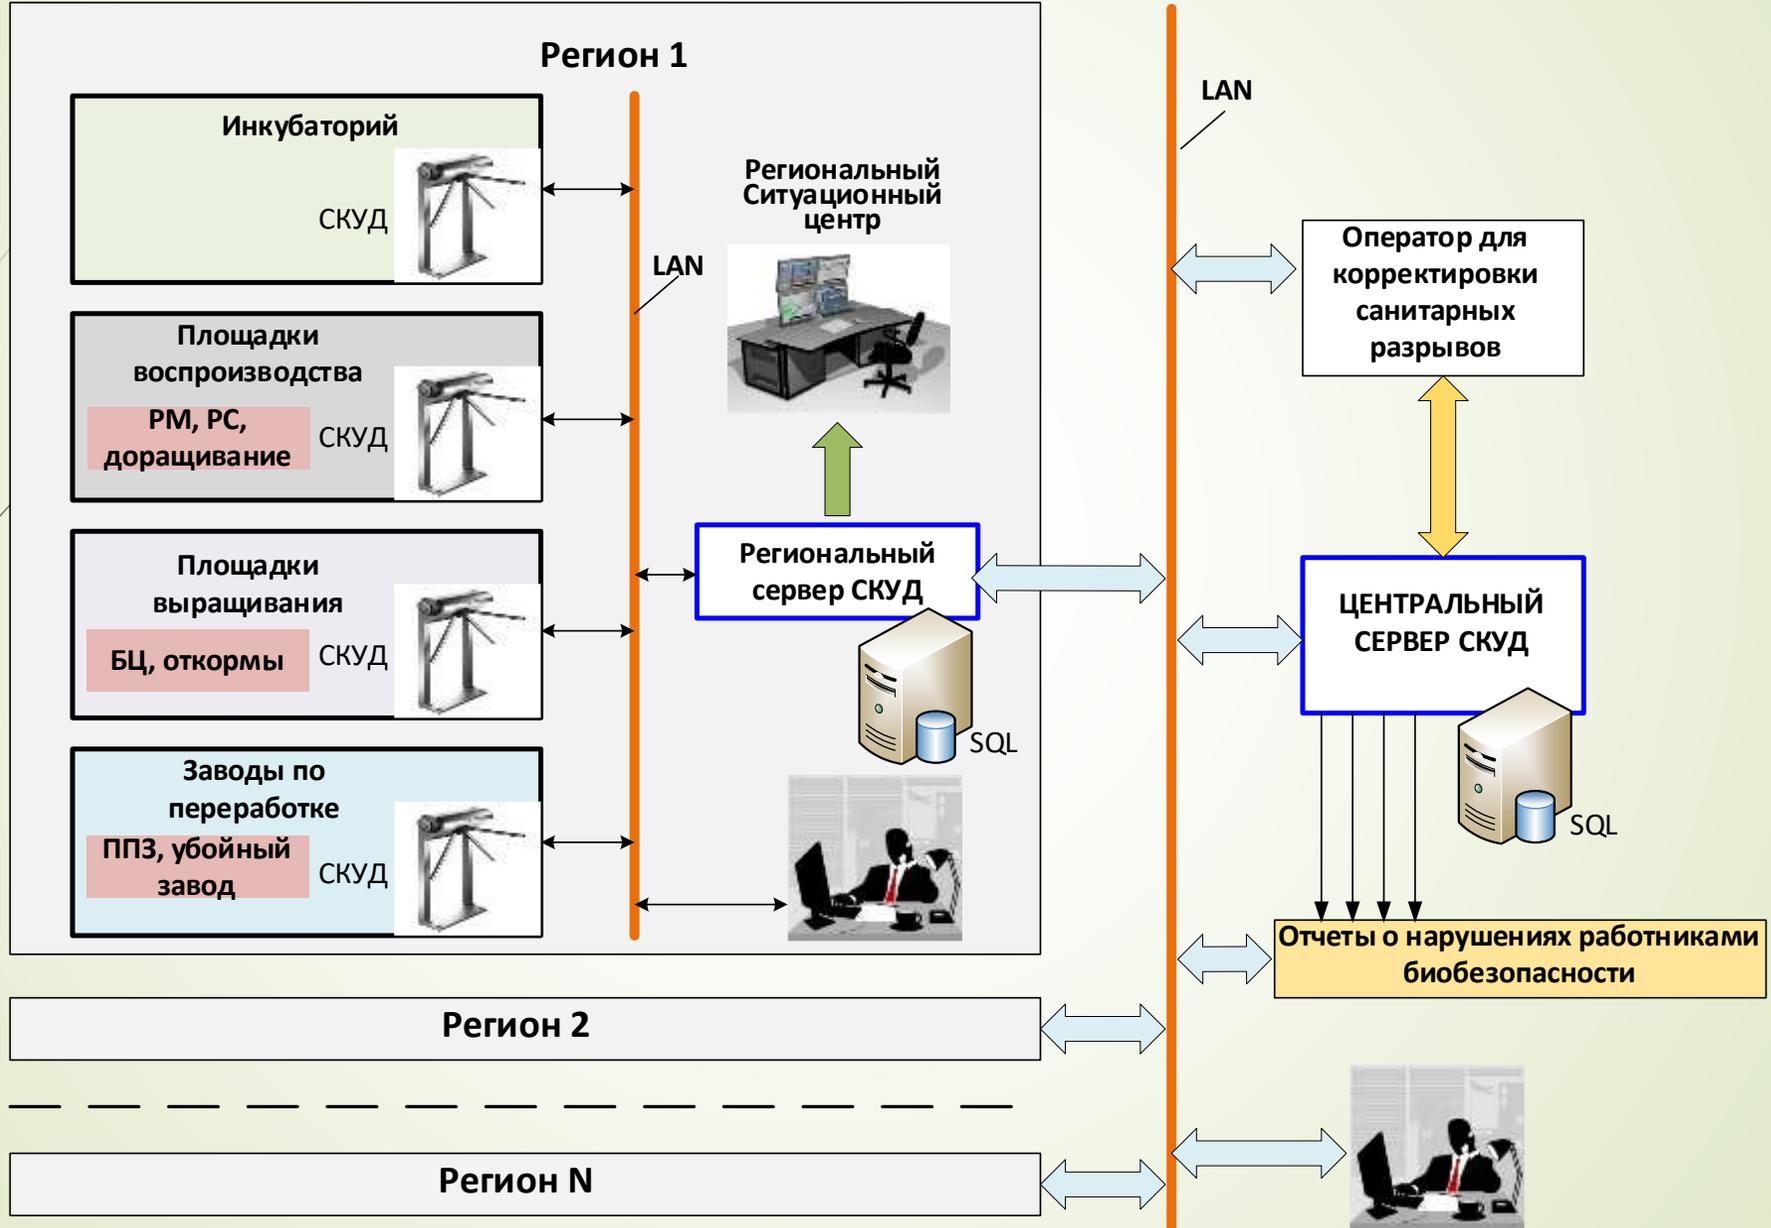


# Площадка выращивания. Организация контроля помывки работников с помощью СКУД

## КПП с санпропускником

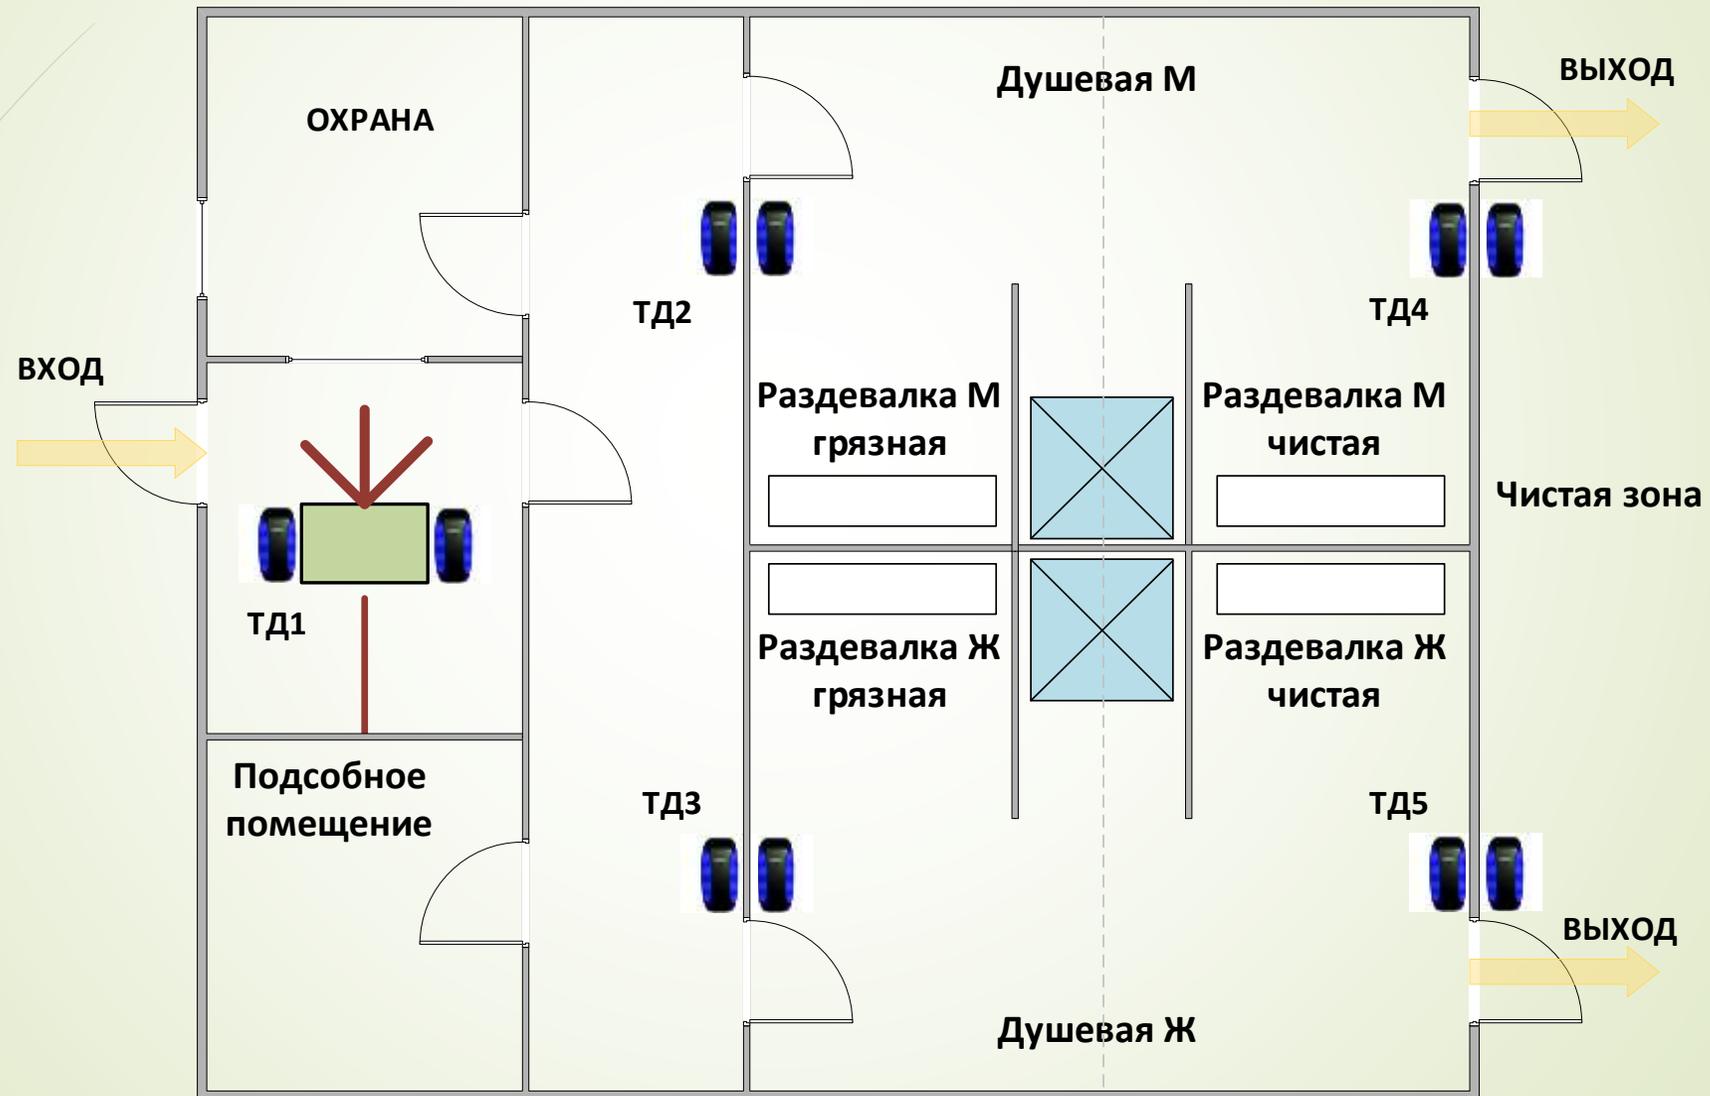


# Вариант реализации контроля помывки работников

## СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ПОМЫВКОЙ РАБОТНИКОВ

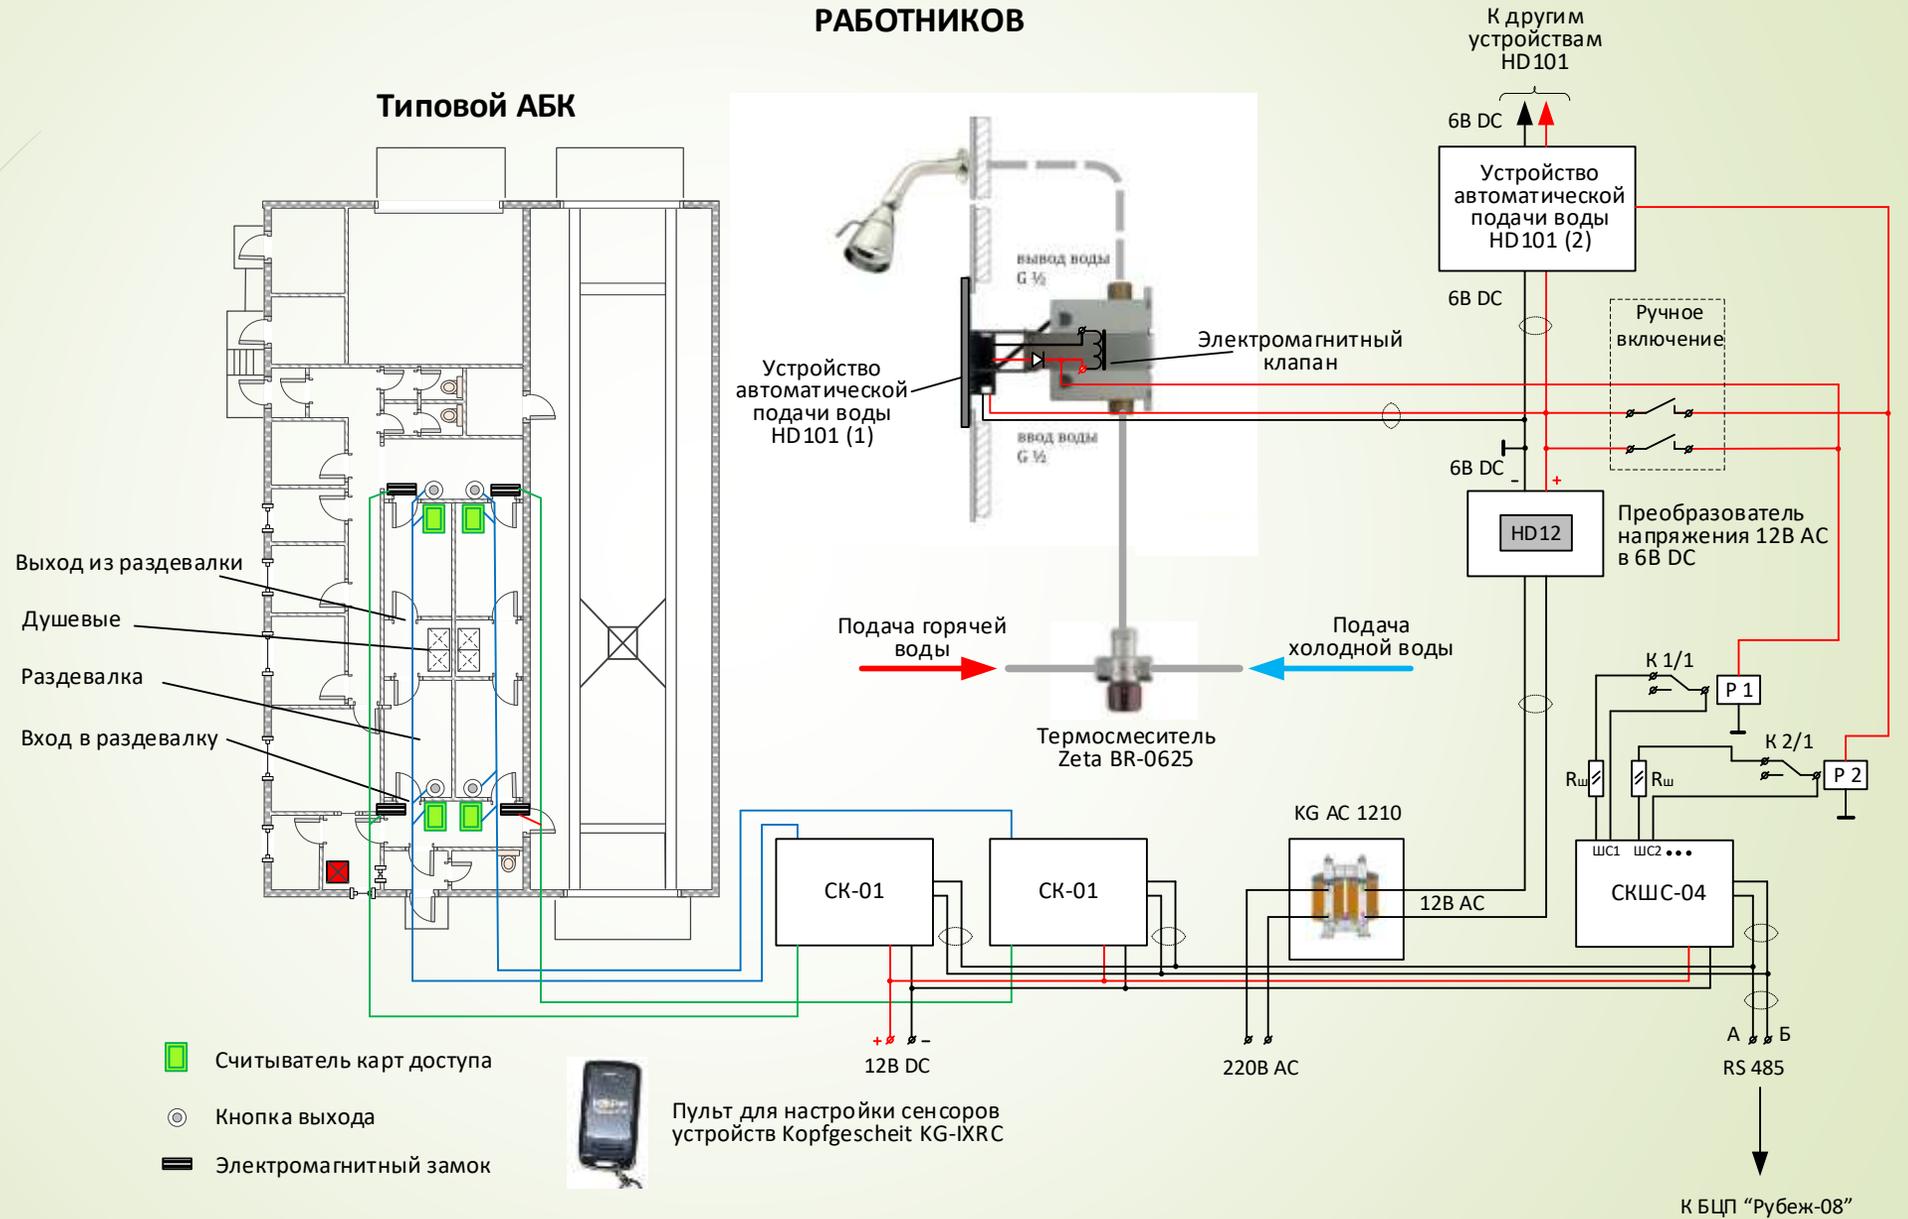

# Использование СКУД для контроля за соблюдением санитарных разрывов (свиноводство)

## Таблица санитарных разрывов

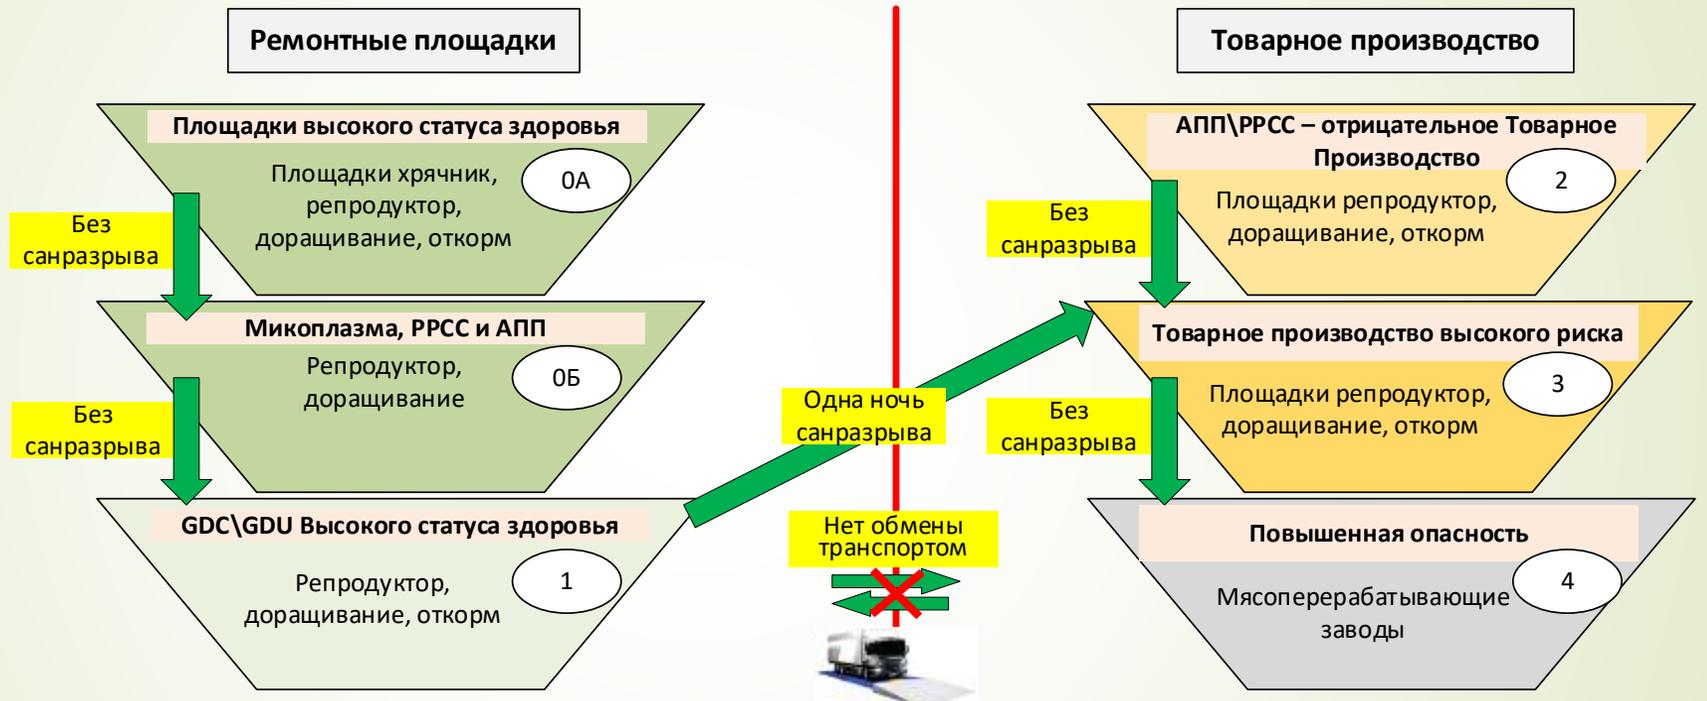

### Санитарные разрывы для ремонтных площадок:

Уровень 1 → 0Б = 2 ночи (36 часов)  
 Уровень 1 → 0А = 3 ночи (60 часов)  
 Уровень 0Б → 0А = 1 ночь (12 часов)

Ремонтные площадки → товарное производство = 1 ночь (12 часов)

### Санитарные разрывы для товарного производства:

Уровень 4 → 3 = 3 ночи (60 часов)  
 Уровень 4 → 2 = 3 ночи (60 часов)  
 Уровень 3 → 2 = 2 ночи (36 часов)

Товарное производство → Уровень 1/0Б/0А = 3 ночи (60 часов)  
(Требуется специальное согласование)