


# Selectel

## Энергоснабжение нового проекта Selectel

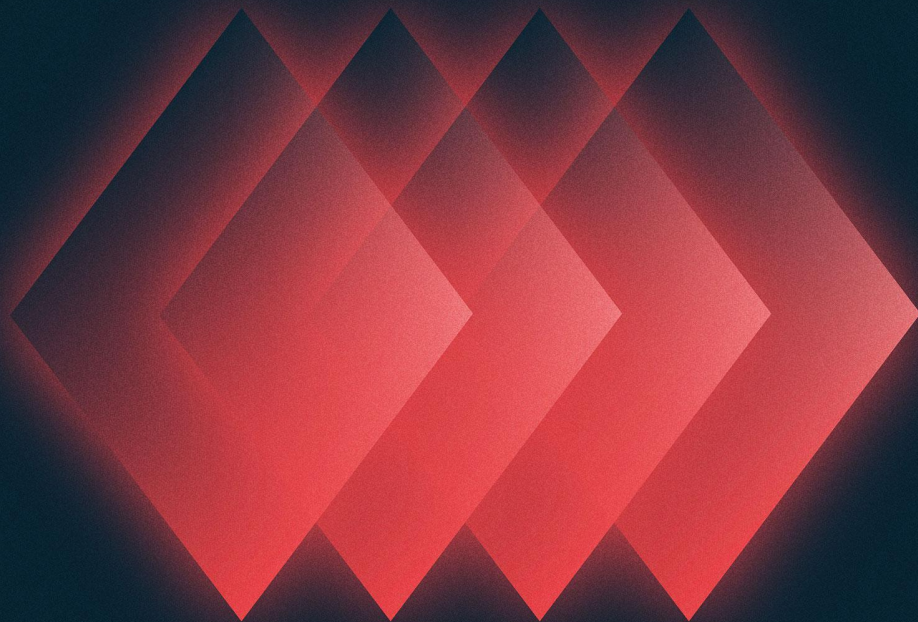

Михайлов Илья

Директор направления дата-центров



## Поставщики систем холодоснабжения



## Поставщики систем энергоснабжения



# Энергоснабжение ДЦ

## «Юрловский»

2 независимых РП | 16 ТП с сухими трансформаторами, с литой изоляцией

Бесперебойное питание

Схема резервирования

Статические ИБП + АКБ,  
на базе контейнерных  
энергомодулей

4x 4/3

средняя мощность стойки

PUE


Серверных стоек

8 кВт

1,39



1700



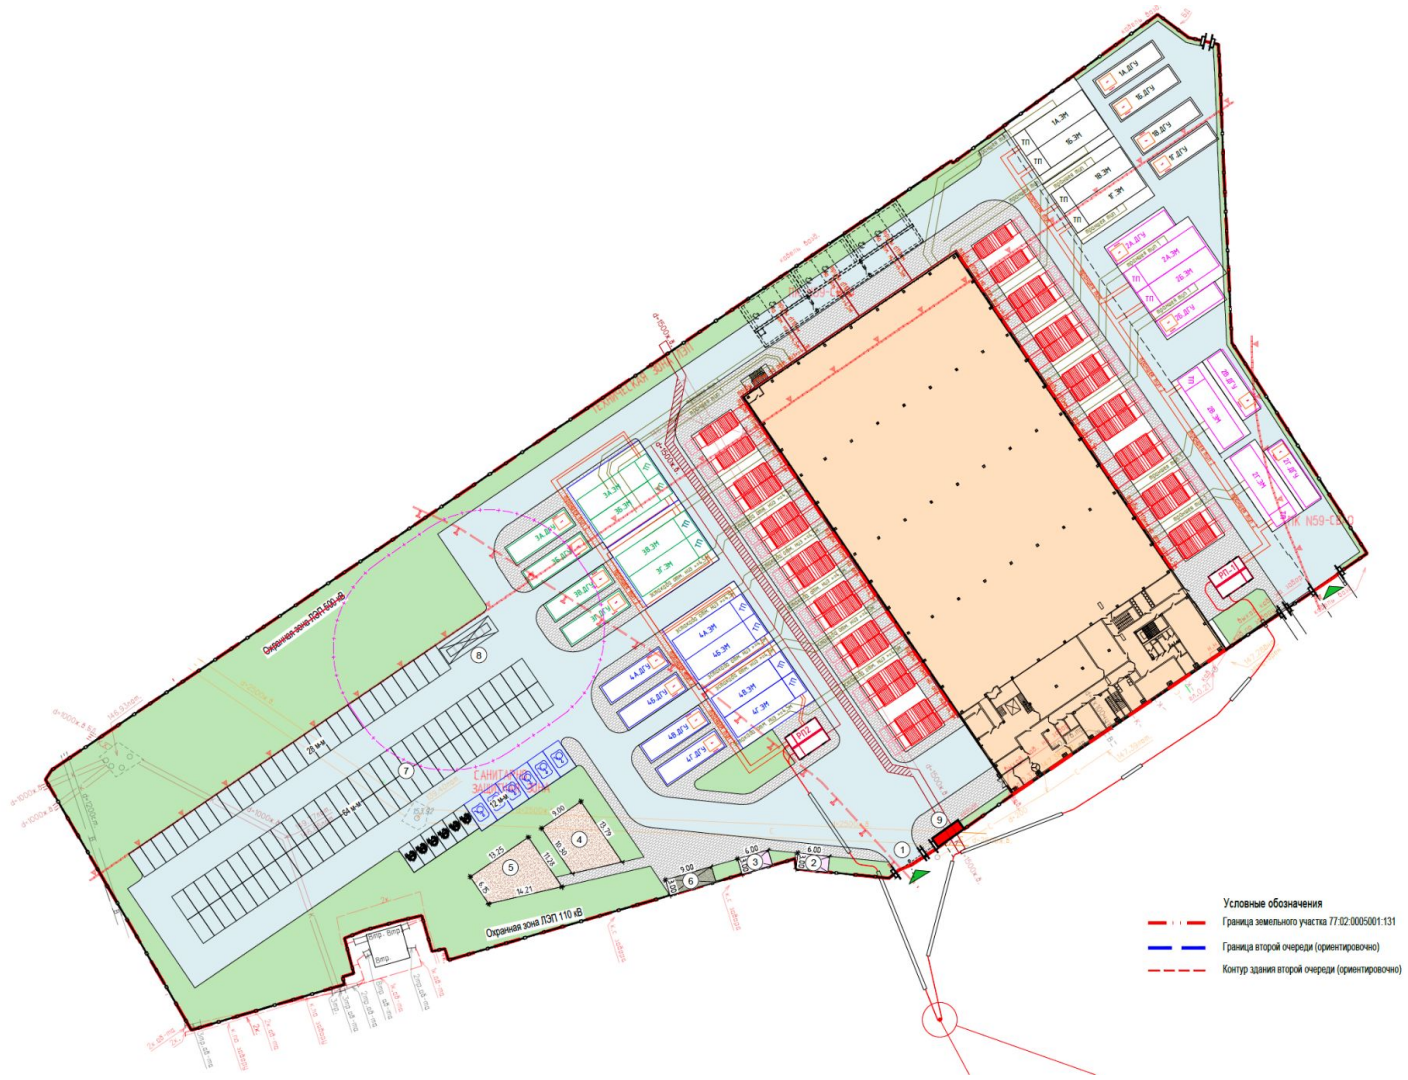


- Условные обозначения
- — — Граница земельного участка 77.02.0005001.131
  - — — Граница второй очереди (ориентировочно)
  - — — Контур здания второй очереди (ориентировочно)


Энергомодуль  
10/0,4 кВ  
общий вид

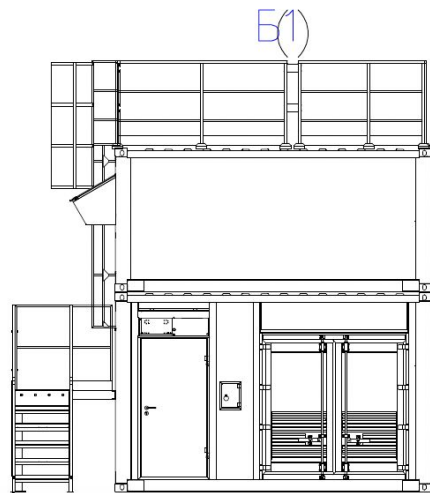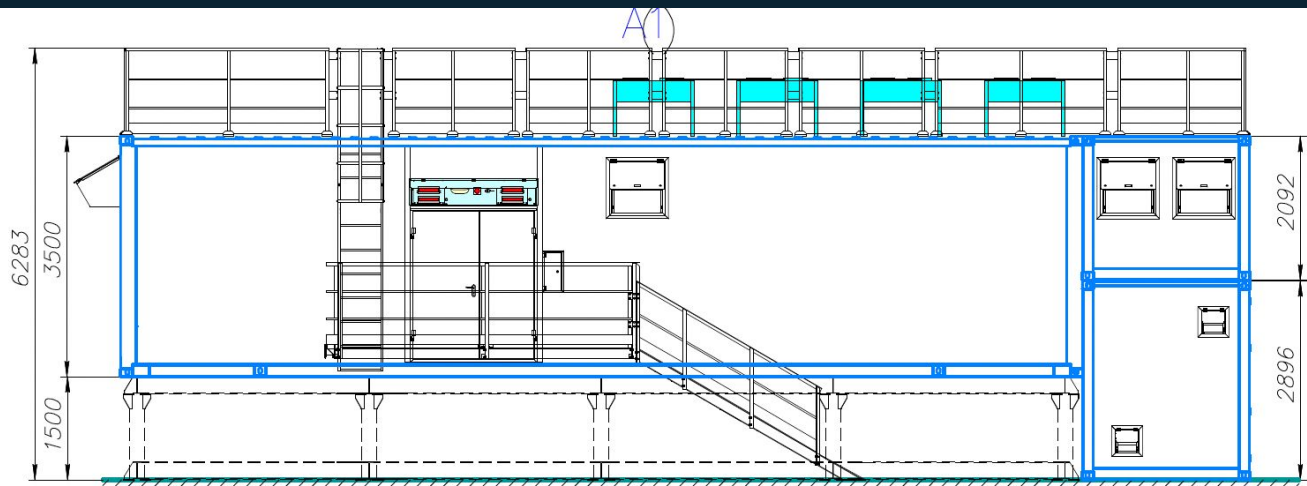

# Энергомодуль 10/0,4 кВ вид сверху

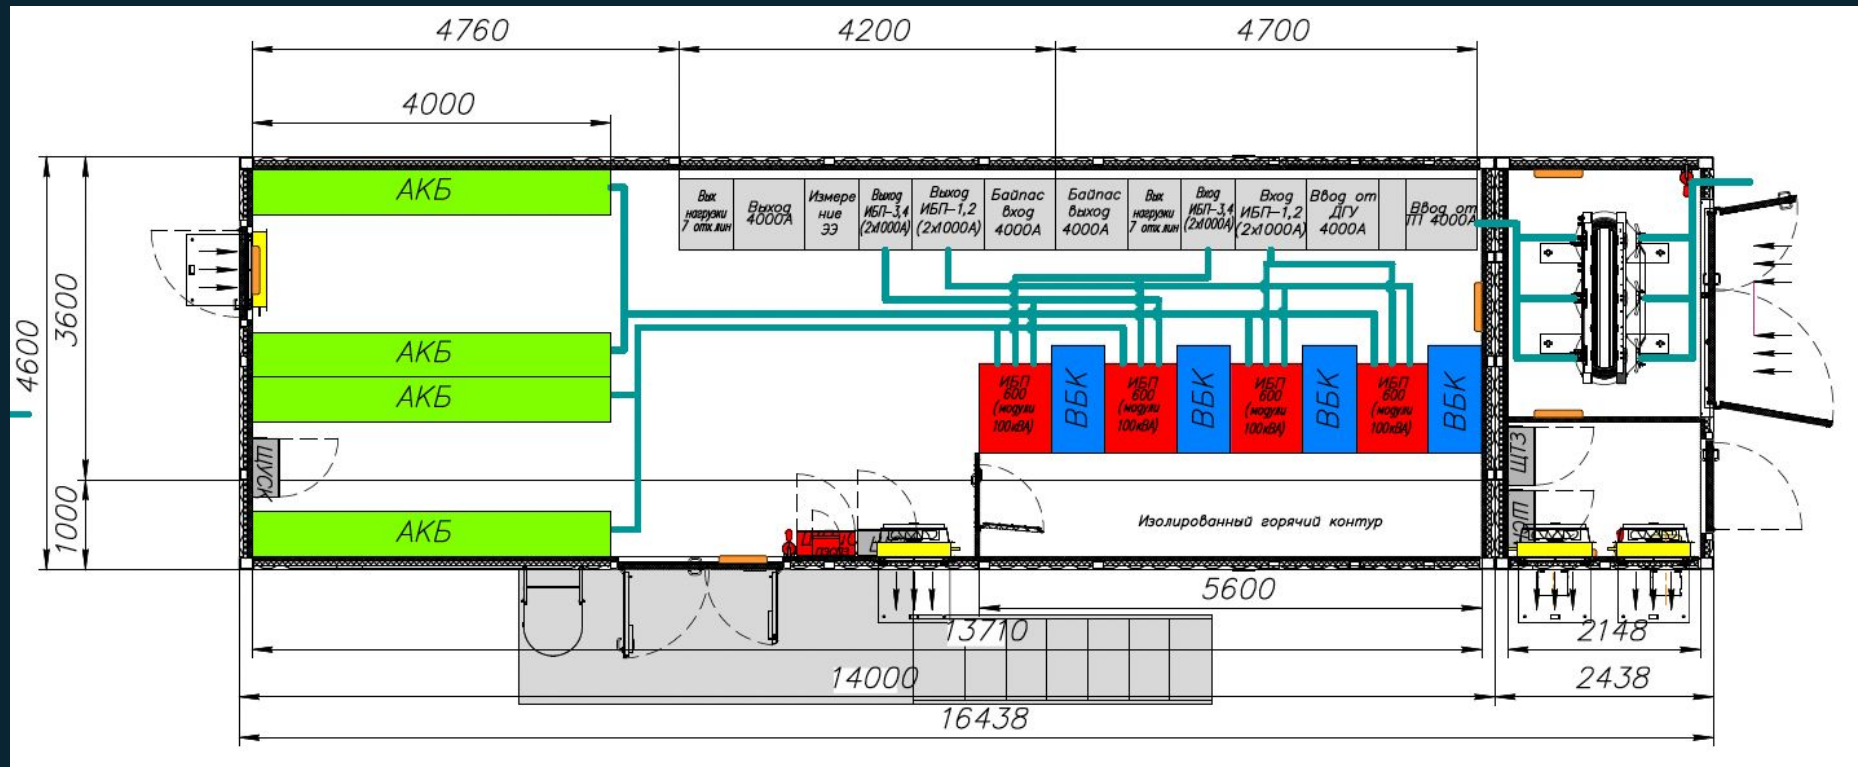



# Энергомодуль 10/0,4 кВ продольный разрез

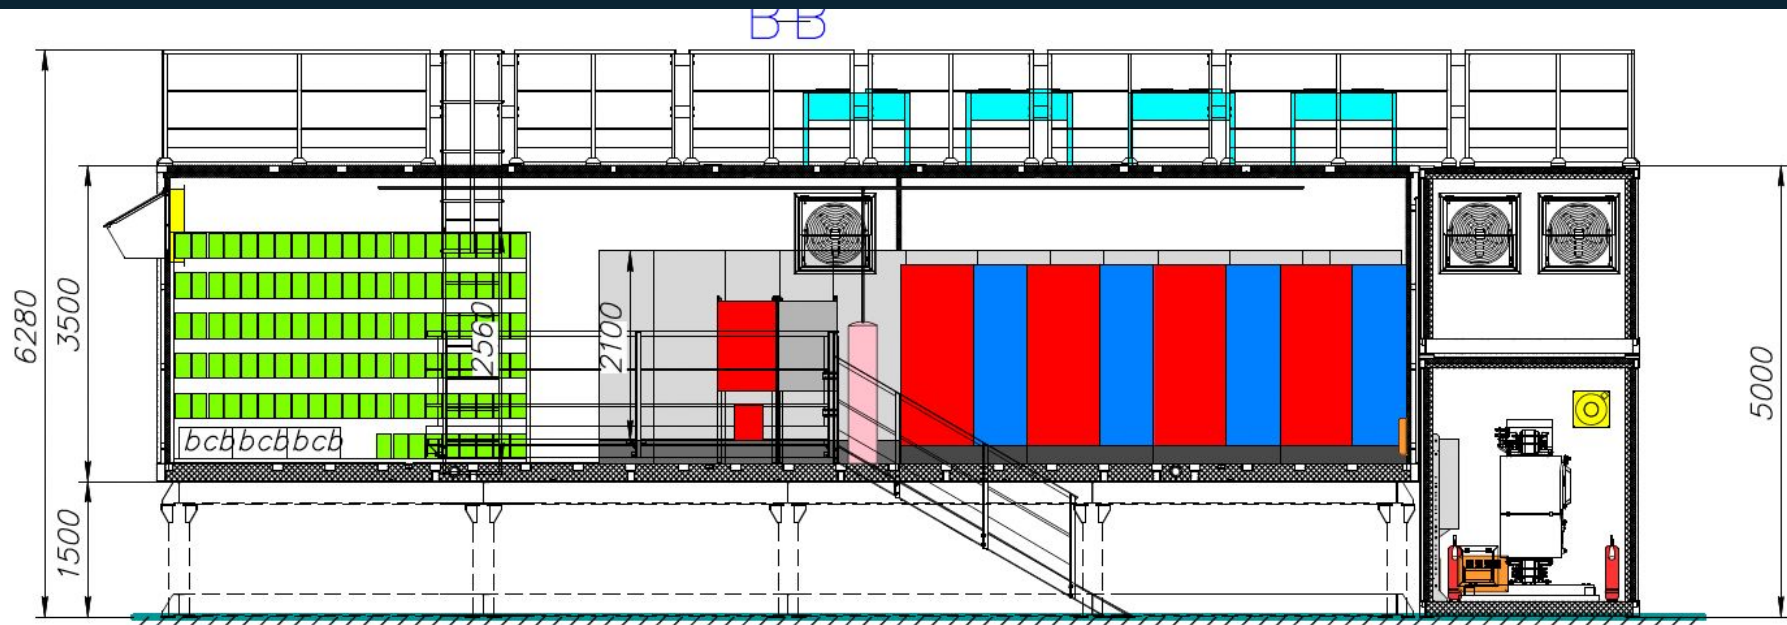




# Selectel

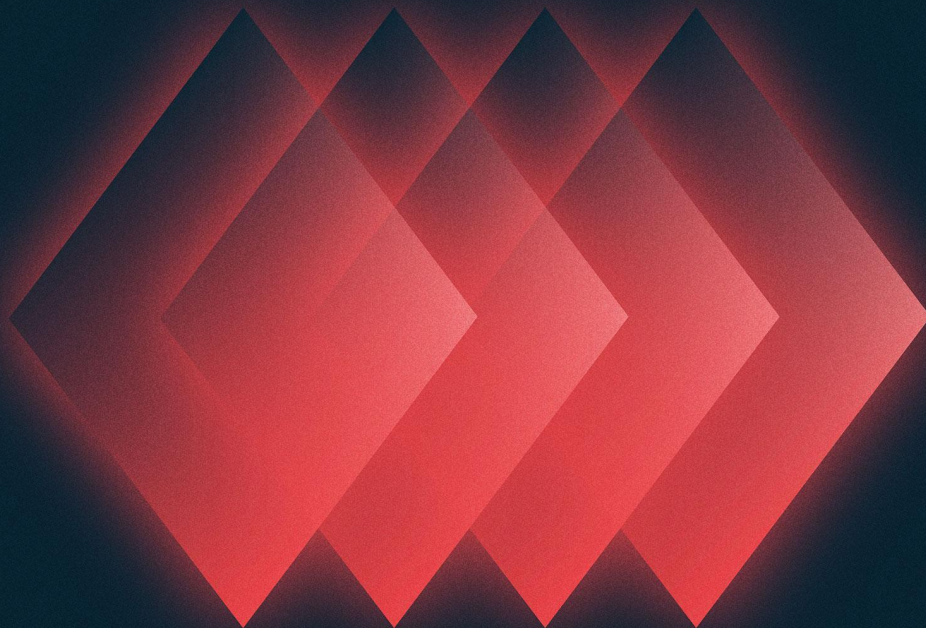

 [selectel.ru](https://selectel.ru)

 [selectelnews](https://selectelnews)

 [selectel](https://selectel)

# Спасибо за внимание!